

Como excluir um medidor no Fractal One?

 help.fractal.com/hc/pt-br/articles/37439287671693-Como-excluir-um-medidor-no-Fractal-One

No Fractal One, os medidores contadores ou acumuladores são usados para registrar leituras de forma crescente, acumulando os valores de medições anteriores. Um exemplo seria o **horímetro** que registra as horas de operação de uma máquina, ou o **odômetro** que registra a quilometragem de um veículo. À medida que esses medidores cumprem seu propósito dentro do sistema, pode ser necessário excluí-los em determinadas situações.

Um medidor é um instrumento ou dispositivo que quantifica e registra o valor de uma grandeza física ou química. Exemplos comuns incluem a medição de volume de líquidos ou gases, o consumo de eletricidade, a pressão, a temperatura, entre outros.

Passos para excluir um medidor

1. Acessar o módulo de monitoramento

No menu principal, acesse o módulo de Monitoramento e depois selecione o submódulo Medidores. Lá você poderá ver todos os medidores associados aos seus ativos, permitindo gerenciar e excluir aqueles que não forem mais necessários.

Catalogs

Warehouses

Work Management

Monitoring

 Meters

 Fractal Sense


Dispatcher

Business Intelligence

Cloud Disk

Requests

Online help

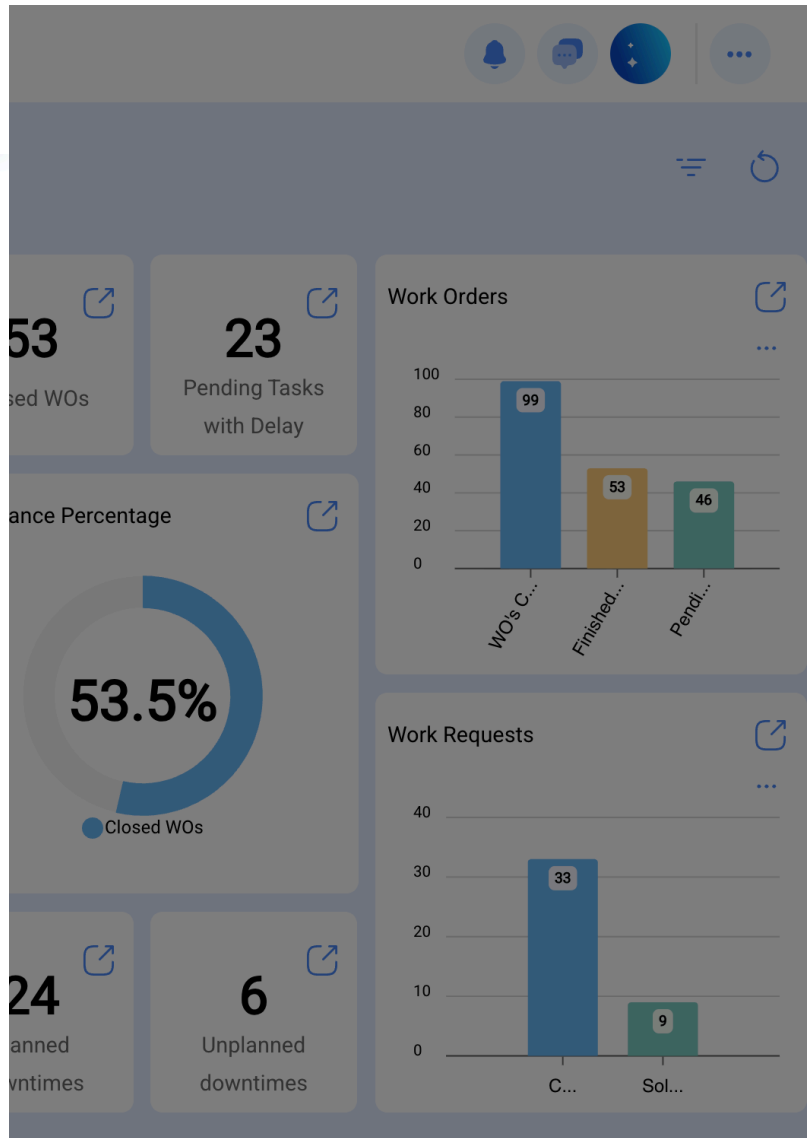

2. Selecionar o medidor a ser excluído

Navegue pela lista de medidores e selecione o medidor que deseja excluir. Por exemplo, se você tiver um **medidor horímetro** em um equipamento que não é mais necessário, selecione esse medidor.

List Advanced



☐	Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Se
☐	{ C.J-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☐	{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes	

Showing 2 of 2



3. Excluir o medidor

Clique no medidor selecionado e no menu suspenso, escolha a opção "Excluir".

Monitoring
Meters

JC

← (1) Selected

		Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Sei
☐	  	{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☒	  	{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes	

Showing 2 of 2

Você será solicitado a confirmar a exclusão. Certifique-se de que realmente deseja excluir o medidor, pois essa ação não pode ser desfeita.

Monitoring
Meters

JC

← (1) Selected

		Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Sei
☐	  	{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
☒	  	{ ACT.LOC-0001 }		Yes	

Showing 2 of 2

Confirm

 Are you sure you want to delete this record?

Cancel

Yes

É possível desativar um medidor?

Sim, é possível desativar um medidor dentro da vista **geral** do dispositivo desejado.

The screenshot shows the 'Monitoring Meters' section of the Fractal One interface. On the left, a sidebar lists navigation options: General (selected), Dashboard, Readings, Alarms - Tasks Triggers, and Linked elements. The main area displays the configuration for a meter named 'Extintor' (ID: { ACT.LOC-0001 } Fractal). At the top left of the configuration panel, there is a red-bordered box containing the text 'Enabled' and a blue toggle switch, indicating the meter is currently active. Other configuration fields include 'Depends on another meter' (set to an empty set), 'Is part of' (set to { ACT.LOC-0001 } Fractal), 'Description Sensor / Meter' (set to 'Extintor'), 'Unit' (set to 'Celsius'), and 'Minimum value' and 'Maximum value' (both set to '0'). A toggle switch for 'Isn't a Counter / not Accumulator' is also present.

Nota: Ao desativar o medidor, ele não registrará novas leituras, mas o histórico de dados continuará acessível para consultas futuras. **Essa ação não pode ser desfeita.**

Quando não é possível excluir um medidor?

Em alguns casos, **Fractal One** não permitirá a exclusão de um medidor se ele estiver vinculado a tarefas pendentes ou em execução, ou se estiver associado a atividades ou relatórios ativos. Nesses casos, você deverá concluir ou desvincular as tarefas e garantir que o medidor não esteja envolvido em nenhum processo ativo antes de prosseguir com a exclusão.