

¿Cómo configurar la fecha de los últimos mantenimientos para activadores por fecha?

help2.fractal.com/hc/es-es/articles/24946921539981--Cómo-configurar-la-fecha-de-los-últimos-mantenimientos-para-activadores-por-fecha

Esta opción es ideal, ya que permite establecer de manera independiente las próximas fechas de activación para cada una de las tareas asociadas a un plan, en función a las fechas en las que se ejecutaron los últimos mantenimientos del activo en cuestión.


Para ello, primero se debe ingresar en la pestaña “Activos” para seleccionar el activo al cual se le desea configurar las fechas de sus últimos mantenimientos para la activación de las próximas tareas. (Este procedimiento se puede realizar para cada uno de los activos asociados al plan de forma independiente).

The screenshot displays the Fractal software interface for configuring tasks. The top navigation bar includes 'Tareas' and 'Plan de Tareas' on the left, and 'Versión anterior' and 'NC' on the right. The main content area is titled 'AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT'. On the left, a sidebar shows 'Detalles' with sub-tabs: 'General', 'Tareas', and 'Activos Vinculados', with the latter highlighted by a red box. The main area shows '(1) Seleccionado' and a table with the following entries:

Descripción
<input checked="" type="checkbox"/> MINISPLIT-COMEDOR 3 { MI-1364 } CLASSIC PLUS
<input type="checkbox"/> MINISPLIT-SERVIDORES OUTLET { MI-0067 } GPLUS

The interface also features a 'Guardar' button in the top right, a '+', and 'Mostrando 2 de 2' at the bottom.

Al hacer clic en editar, se abrirá una nueva ventana en la cual aparecerán todas las pestañas de configuración de tareas (Calendarios, Activadores, Subtareas, Iteraciones), en cuyo caso se debe seleccionar la pestaña de calendario en donde se mostrarán todas las tareas con activador por fecha.

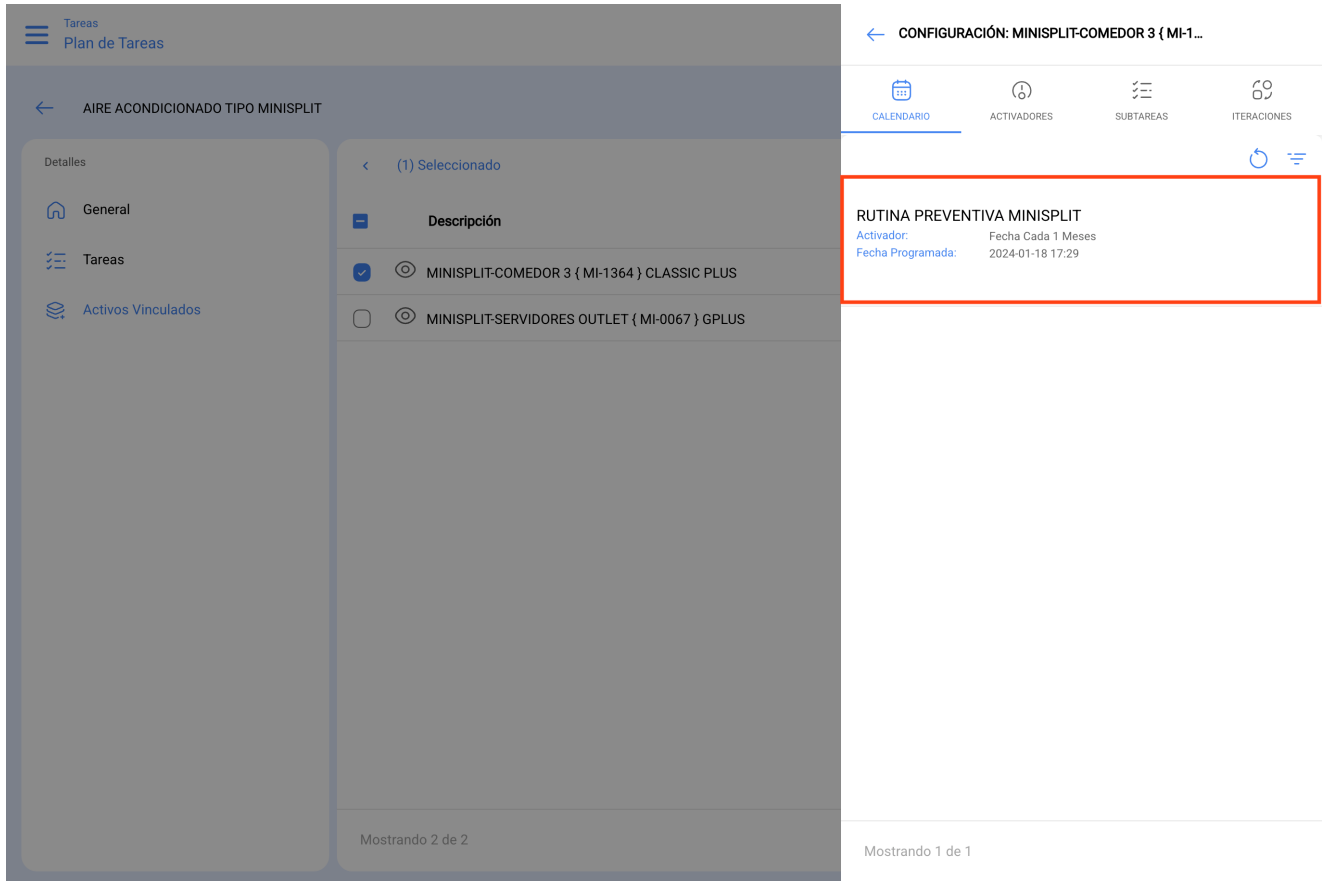

Entonces, solo se debe seleccionar la tarea en cuestión para que el sistema muestre una ventana en donde se podrá modificar la fecha del último mantenimiento y la fecha de la próxima activación para la tarea. Finalmente, luego de realizar la modificación se debe hacer clic en el botón “Guardar” para que se efectúen los cambios realizados.

Tareas
Plan de Tareas

← AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT

Detalles

- General
- Tareas
- Activos Vinculados

(1) Seleccionado

Descripción

- MINISPLIT-COMEDOR 3 { MI-1364 } CLASSIC PLUS
- MINISPLIT-SERVIDORES OUTLET { MI-0067 } GPLUS

Mostrando 2 de 2

← CONFIGURACIÓN: MINISPLIT-COMEDOR 3 { MI-1...

CALENDARIO ACTIVADORES SUBTAREAS ITERACIONES

RUTINA PREVENTIVA MINISPLIT

Activador: Fecha Cada 1 Meses

Fecha Programada: 2024-01-18 17:29

Mostrando 1 de 1

Nota: Es importante mencionar que la configuración y modificación de las fechas de los últimos mantenimientos se puede realizar siempre y cuando el activo recién vinculado al plan no cuente con una orden de trabajo asociada a la tarea que se desea modificar, ya que en caso contrario no se podrá realizar la modificación, debido a que la próxima ejecución se registrará en función del mantenimiento realizado en la orden de trabajo ya emitida.